



FICHE D'ACTION POUR AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR DANS LES E.R.P.



Nous vous prions de trouver ci-dessous le descriptif de votre plan d'action contribuant à une meilleure Qualité de l'Air Intérieur dans les établissements.

CONTEXTE :

Eviter certains comportements ou éviter certains phénomènes à l'intérieur d'un établissement ou à l'intérieur d'une pièce de vie accueillant des enfants est très important pour améliorer la Qualité de l'Air Intérieur pour le bien-être de ceux-ci.

DESCRIPTION DE L'ACTION

Se munir du tableau « rapport des moyens d'aération », relever les cases colorées qui correspondent aux ventilation mécanique contrôlée (VMC) non conforme et procéder aux différentes actions suivantes en interne ou à l'aide d'un prestataire externe :

- Les réparer,
- Les nettoyer,
- Libérer les bouches volontairement obstruées,
- Planifier les visites d'entretien des systèmes de VMC ou prévoir un contrat d'entretien.


CONSEILS

Le bon renouvellement de l'air dans les locaux est donc fondamental. Il est indispensable d'évaluer les moyens d'aération pour pouvoir juger de leur présence ou non dans le bâtiment, mais aussi de leur état de fonctionnement.

IMPACT SANTE

Les enfants passent 80% de leur temps dans des lieux clos et sont nettement plus vulnérables que les adultes, leur épiderme est plus perméable, leurs poumons immatures et leurs systèmes immunitaire et nerveux en pleine formation. Ils sont exposés quotidiennement à une multitude de substances chimiques nocives, qui même à très faibles doses, suffisent à porter atteinte à leur développement avec des effets à long terme.

REPARATION ET ENTRETIEN DES VMC

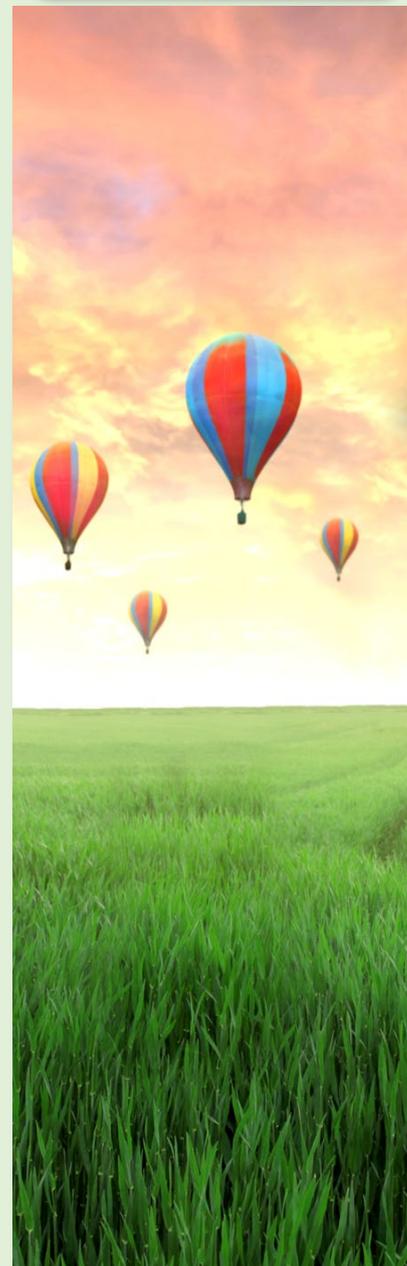

UNE
DOCUMENTATION
DU CABINET
TRANSITIA